


เอกสารแนบหมายเลข ๒.๒๙

มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

ข้อที่ ๒๙ มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ประกอบการ หรือหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้


๑. มีการประสานความร่วมมือกับ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร , สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย , คณะ แพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล และกองทัพเรือ(ฐานทัพเรือกรุงเทพ) ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี ไฟ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

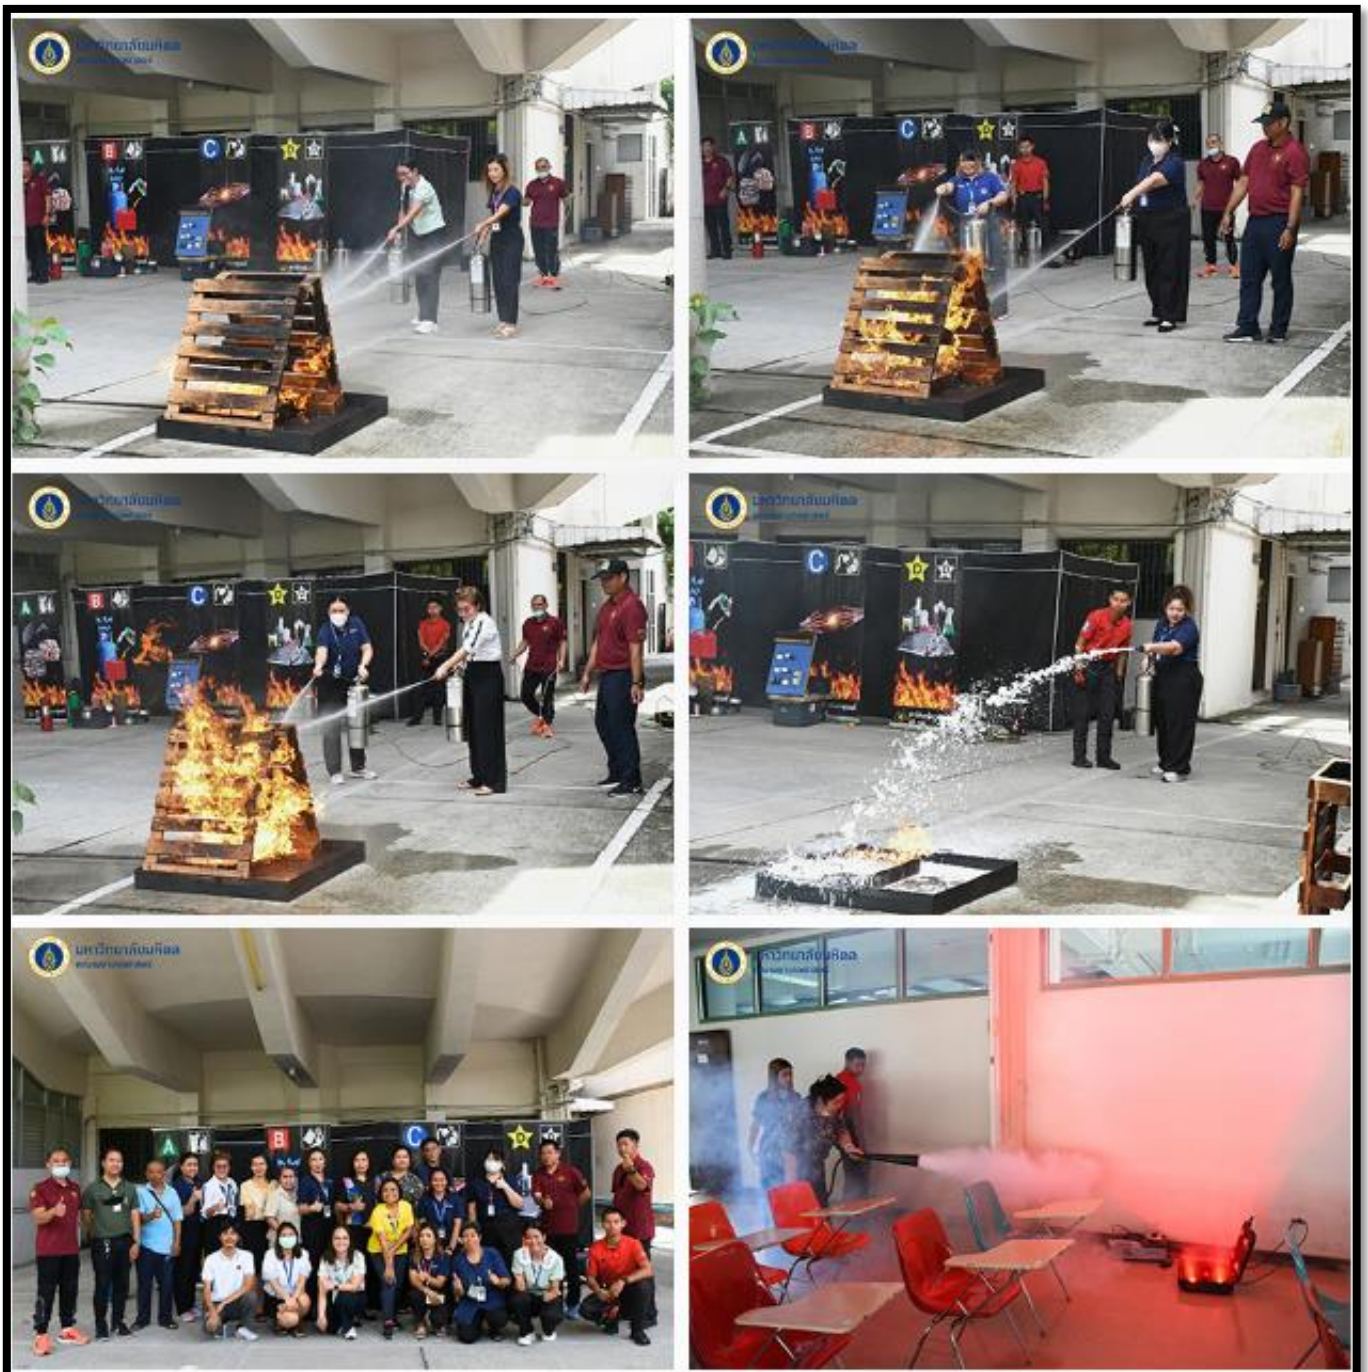



๒. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร จึงได้จ้าง บริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชน บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

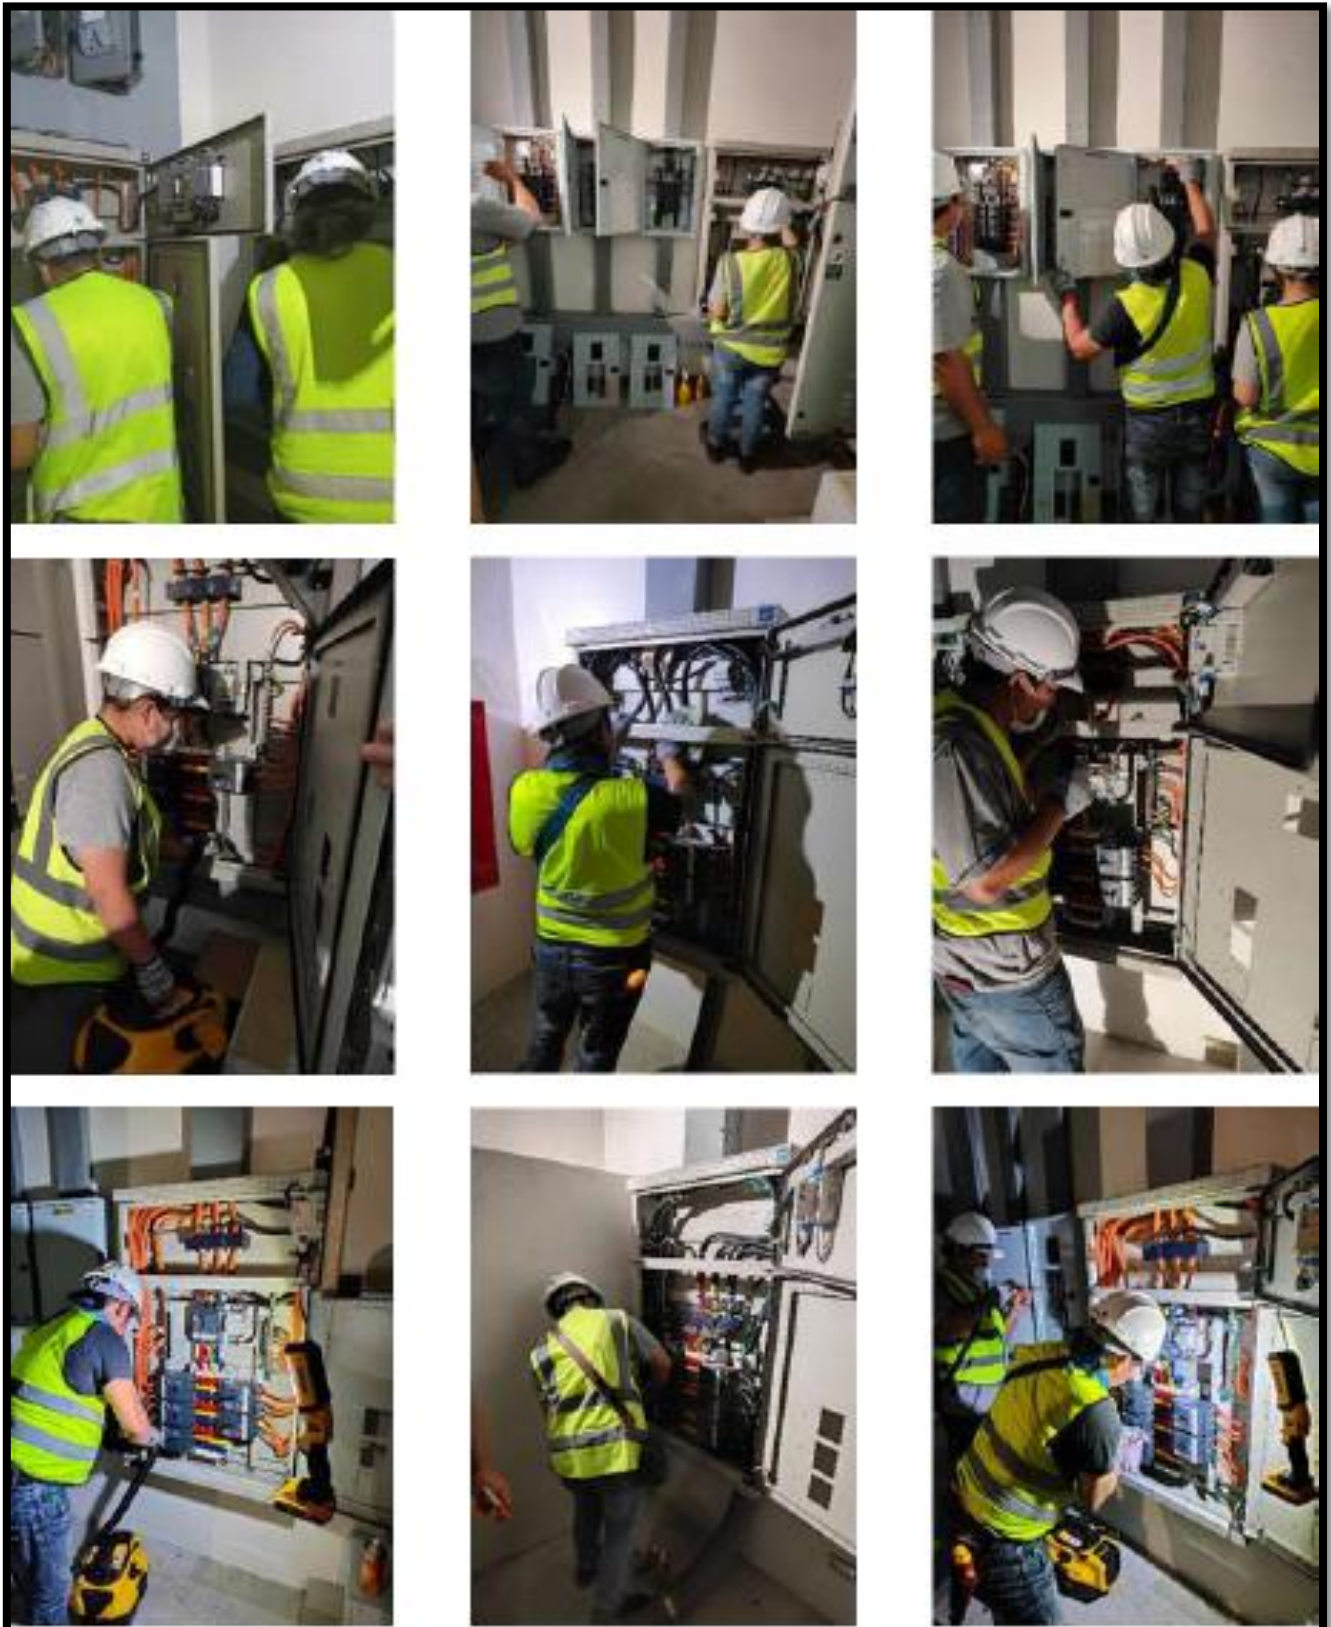

๓. เจ้าหน้าที่ จป.ว. บริษัท ยูไนเต็ท ไวนอรี่ แอนด์ดีสทิลเลอร์ จำกัด ได้มาสุ่มวัดตัวอย่างแสงสว่างและระบบไฟฟ้า ในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รศ. ๒

๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ - นามสกุล ของผู้จ้าง	ลักษณะงานลักษณะพื้นที่	ค่าที่วัดได้			ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ผลการประเมิน (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข
			พื้นที่ ๑	พื้นที่ ๒	พื้นที่ ๓			
☒ ช่วงกลางวัน	202	โต๊ะเขียน	357			400	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่านเกณฑ์
		โต๊ะ-สอน	300			400	ไม่ผ่าน	ควรทำไฟ
	205	โต๊ะ	109			400	ไม่ผ่าน	ควรทำไฟ
		โต๊ะ-สอน	95			400	ไม่ผ่าน	ปรับแสงไฟ
	302	โต๊ะ	119			400	ไม่ผ่าน	ควรเพิ่มแสงสว่าง
		โต๊ะ-สอน	87			400	ไม่ผ่าน	โดย เพิ่มจำนวน
	ผู้ช่วยการเขียน	โต๊ะ ที่ 22	284			400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟ led
	หน้าสำนักงาน	โต๊ะ	315			400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟ led
	D 10	โต๊ะ	74			400	ไม่ผ่าน	LED
	D 7	โต๊ะ อาจารย์สอน	160			400	ไม่ผ่าน	
		โต๊ะ	89			400	ไม่ผ่าน	

ลงชื่อ โจ (นางสาว พัทธกร)

ลงชื่อ จป.ว. มงคล ยูไนเต็ท ไวนอรี่ แอนด์ดีสทิลเลอร์

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

นางจางผู้มีอำนาจกระทำการแทน

นางจางผู้มีอำนาจกระทำการแทน

บริษัท ยูโนเด็ค ไวนอรี่ แอนด์ดีสทิลเลอรี จำกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศกสย) อาคาร. ๓ คณะเภสัชศาสตร์


ห้อง MDB / ห้องเรียนชั้น 2

[illegible]

ชื่อผู้ตรวจ

Dr. S. M. S. R. 28/3/07

๔. มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะพยาบาลศาสตร์ และชุมชนวังหลังในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทั้งในด้านสุขภาพของบุคคลและสังคมโดยรวม

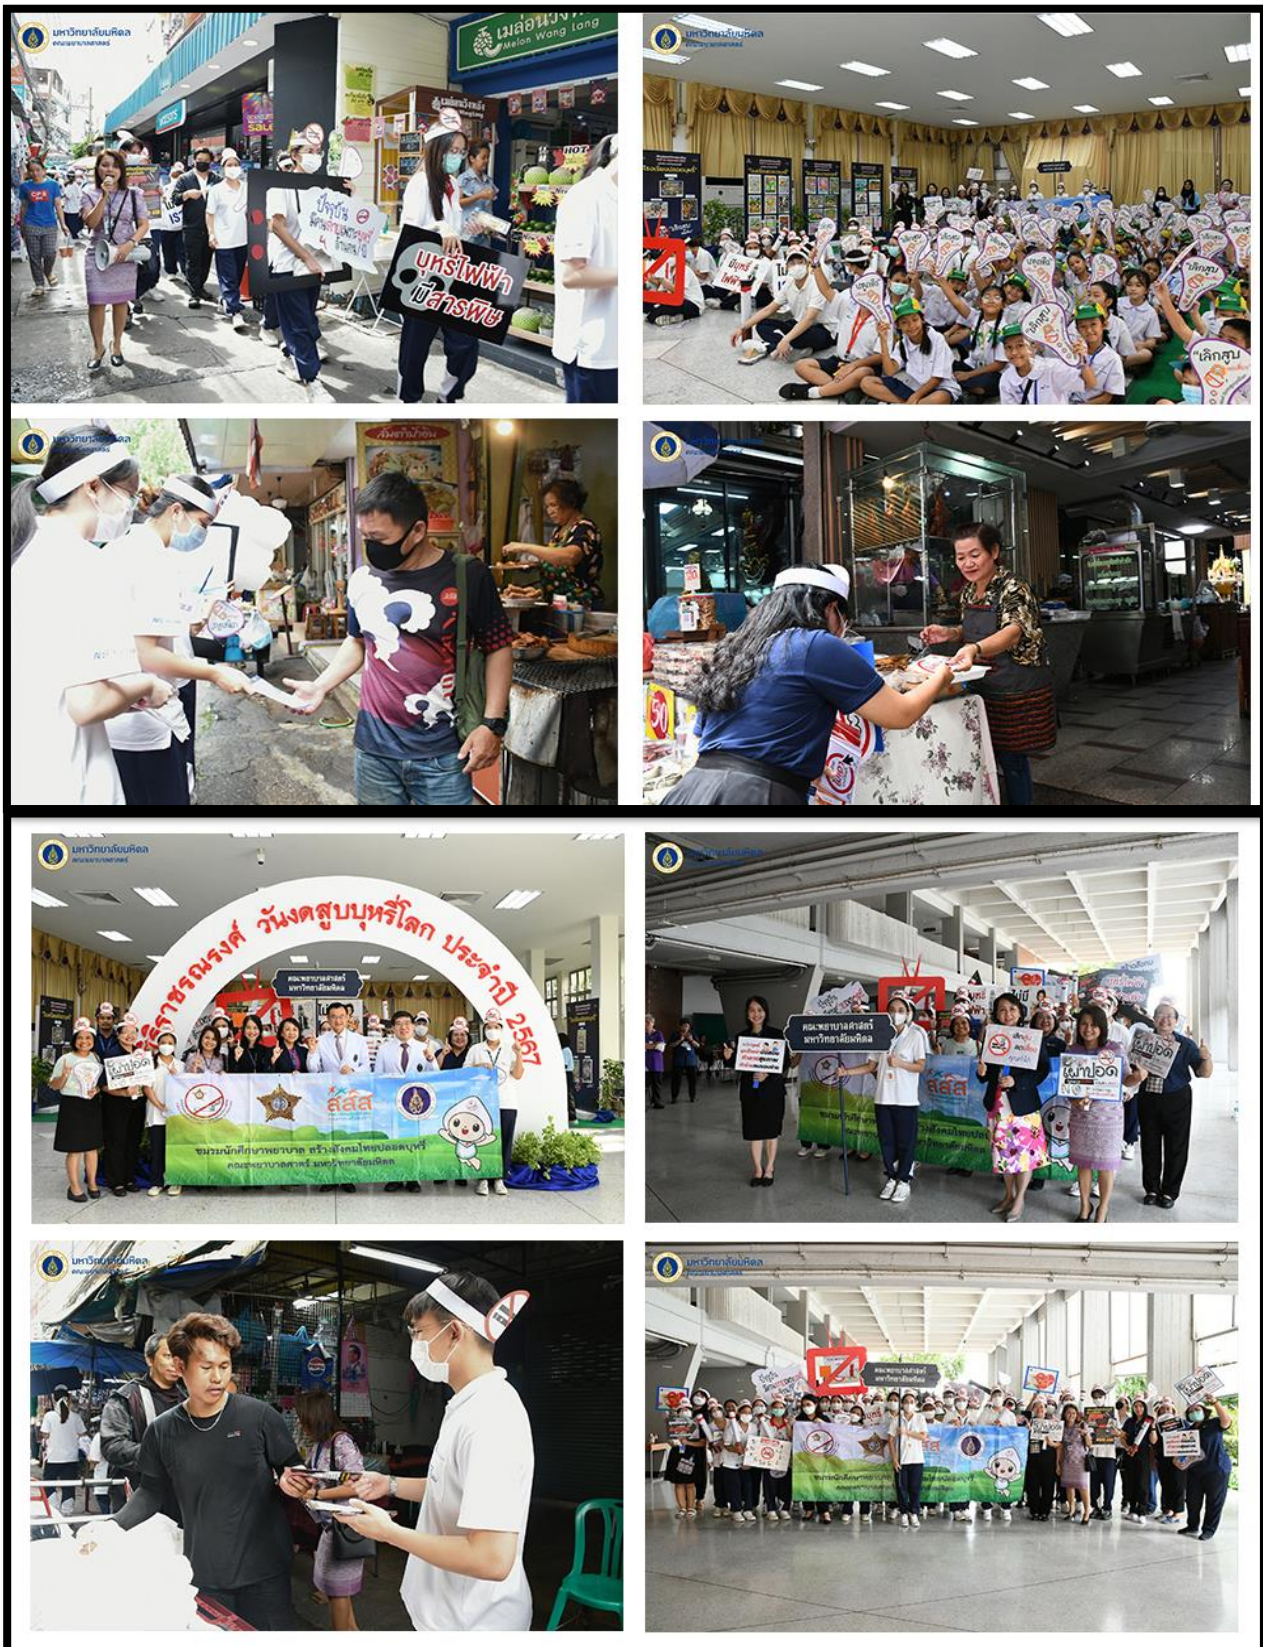

๕. มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อประชุมประสานงานเรื่องความปลอดภัย และการซ้อมแผนอพยพ



กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์

แจ้งเหตุฉุกเฉิน
Code แดง



111

1. ชื่อผู้แจ้งเหตุ _____ ตำแหน่ง _____
หน่วยงาน _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

2. สถานที่เกิดเหตุ ดีก _____ ชั้น _____ ทิศ/ด้าน _____

3. การแจ้งเหตุ:
☐ สัญญาณเตือนภัยดัง (False Alarm)
☐ อัคคีภัย: ☐ กลุ่มควัน ☐ เปลวไฟ

4. เพลิงไหม้สิ่งใด _____

จัดทำโดย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

